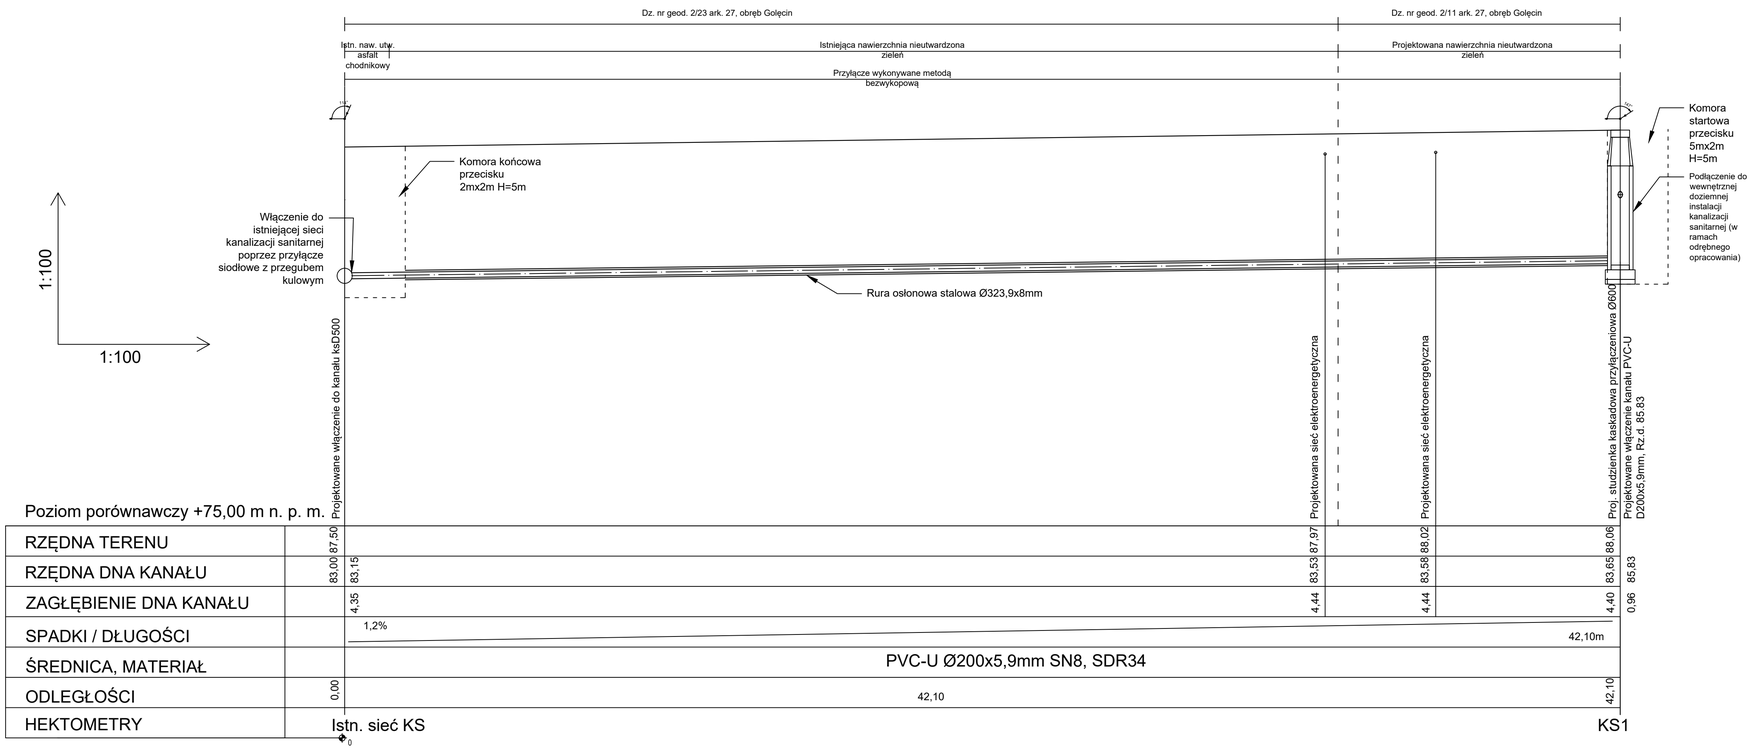

Przekrój prowadzenia rury przewodowej w rurze osłonowej



Typ płozy	Wysokość	Ilość kompletów	Luz
[-]	[mm]	[szt]	[mm]
"TR"	30	31	47.9

Uwagi:

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o jednorodnej strukturze ścianki w przekroju. Sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8 kN/m2 (SN ≥ 8kN/m2)
2. Należy stosować możliwie jak najdłuższe odcinki rur PVC-U w celu zminimalizowania ilości połączeń kielichowych.
3. Przejścia przez ściany studni szczelne - tuleje ochronne krótkie z uszczelkami.
4. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do rzędnych istniejącej i projektowanej nawierzchni.
5. Rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej potwierdzić przed rozpoczęciem robót.

INWESTOR	Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ADRES	al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
INWESTOR ZASTĘPCZY	"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.
ADRES	ul. Witosa 45, 61-693 Poznań tel.: 61 855 35 10 www.szpitalewielkopolski.pl email: biuro@szpitalewielkopolski.pl

STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	ZNAK
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	-

OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY HOTEL DLA PRACOWNIKÓW I PERSONELU MEDYCZNEGO
ADRES	ul. Dojazd 32 Poznań JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miasto Poznań (306401_1) OBRĘB EWIDENCYJNY: Poznań (306401_1.0020.AR-27.2/11), [obręb Golęcin, arkusz 27] NUMER DZIAŁKI: 2/11

TEMAT RYSUNKU	NR RYS	REWIZJA	SKALA
Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Profil przyłącza	2	1	1:100

OPRACOWAŁ/ PROJEKTOWAŁ	prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak upr. nr 431/Pw/94	
	dr inż. Michał Szymański	
	mgr inż. Karolina Czerpińska	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Szczechowiak upr nr WKP/0134/PWOS/08	
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANDRZEJ NOWAK upr. nr 195/75/PW	

Poznań, Wrzesień 2024